

Bedrijfsnaam: Foreyet B.V.
 KVK-nummer: 24449848
 Datum: 02-02-2017



	<u>ton CO2</u>	<u>% totaal</u>
Scope 1	93,94	86,70%
Zakelijk verkeer: wagenpark	93,94	86,70%
Overige energiedragers	0,00	0,00%
Scope 2	10,53	9,72%
Elektriciteitsverbruik	10,32	9,52%
Zakelijk verkeer: priveauto's	0,16	0,15%
Zakelijk verkeer: OV	0,06	0,05%
Personenvervoer vliegtuig	0,00	0,00%
Overige energie: stadswarmte	3,74	3,45%
Scope 3	3,88	3,58%
Woon-werkverkeer: priveauto	3,41	3,14%
Woon-werkverkeer: OV	0,48	0,44%
Totaal scope 1, 2 en 3:	108,35	ton CO2

Scope 1:	CO2-uitstoot per € 100.000,- omzet	3,7284	ton CO2
	CO2-uitstoot per mdw, op jaarbasis	4,9440094	ton CO2
Scope 2:	CO2-uitstoot per € 100.000,- omzet	0,4180	ton CO2
	CO2-uitstoot per mdw, op jaarbasis	0,5543257	ton CO2
Scope 3:	CO2-uitstoot per € 100.000,- omzet	0,1540	ton CO2
	CO2-uitstoot per mdw, op jaarbasis	0,2042668	ton CO2

Voor de beeldvorming:

- Een gemiddelde woning/huishouden (2,4 personen) verbruikt 4,7 ton CO2 per jaar (3 ton aan gas en 1,7 ton aan elektra).
- Om 1 ton CO2 te absorberen op natuurlijke wijze zijn er 50 volwassen bomen nodig.
- Met 1 ton CO2 kun je 250.000 ballonnen vullen.

Scopes in cirkeldiagram

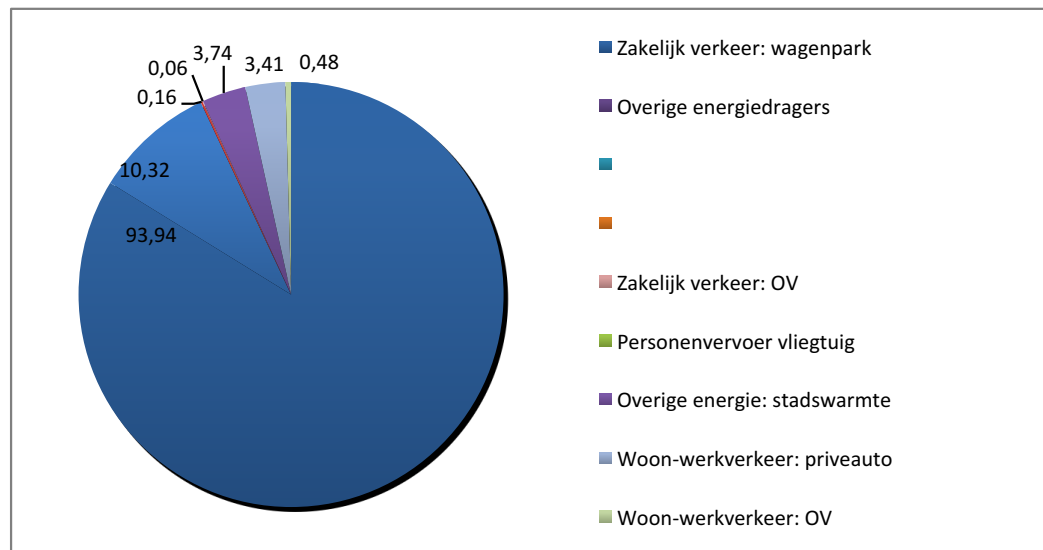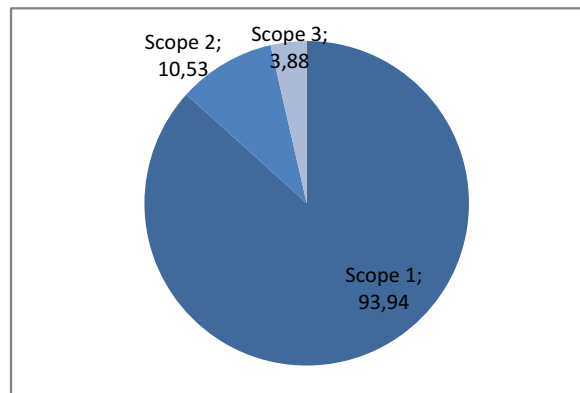

Voortgangsbeoordeling

Scope 1

Het verbruik op ons wagenpark is zeer sterk gegroeit. Hierin merken we de groei in onze service-dienstverlening. Hierin is een uitbreiding geweest. Tevens merken we een verschuiving in onze branches en daarmee organisatie van werkzaamheden.

De uitstoot van brandstoffen is met 35,5% gegroeit. Dit was wel gedeeltelijk verwacht door uitbreiding van ons machine-park en de werkverdeling.

Voor nu verwachten we geen verdere maatregelen te moeten nemen gezien de groei van uitstoot verklaarbaar en de oorzaken / keuzes 'gewenst' zijn.

Scope 2

De uitstoot in scope 2 is met name het elektriciteitsverbruik. Deze is verschoven van 9,47 naar 10,32 ton CO₂.

Tevens is de stadswarmte fors meer, dit heeft echter te maken met het refereren van het verbruik van stadswarmte over het gehele jaar c.q. referentie van verbruikte warmte naar het juiste half-jaar.

Door uitbreiding van het aantal medewerkers is de stroomverbruik en een lichte groei van verwarmings-energie te verklaren.

Hierbij zijn voor nu dan ook geen extra maatregelen benodigd of gewenst boven de huidige maatregelen / werkwijze. Op jaarbasis zullen we dit verder beoordelen.

Scope 3

De uitstoot op scope 3 is vrijwel gelijk gebleven. Het woon-werkverkeer met prive-auto's is niet gewijzigd. Het woon-werkverkeer met het OV is licht gedaald. Mogelijk heeft dit ook zijn oorsprong in de verschuiving van het servicewerk op klantlocatie waarvoor vaker een service-bus ingezet dient te worden.

Hierbij zijn voor nu dan ook geen extra maatregelen benodigd of gewenst boven de huidige maatregelen / werkwijze.